


PLANTA BAIXA PAV. TÉRREO - PROJETO HIDRAÚLICO
ESC. _____ 1/50

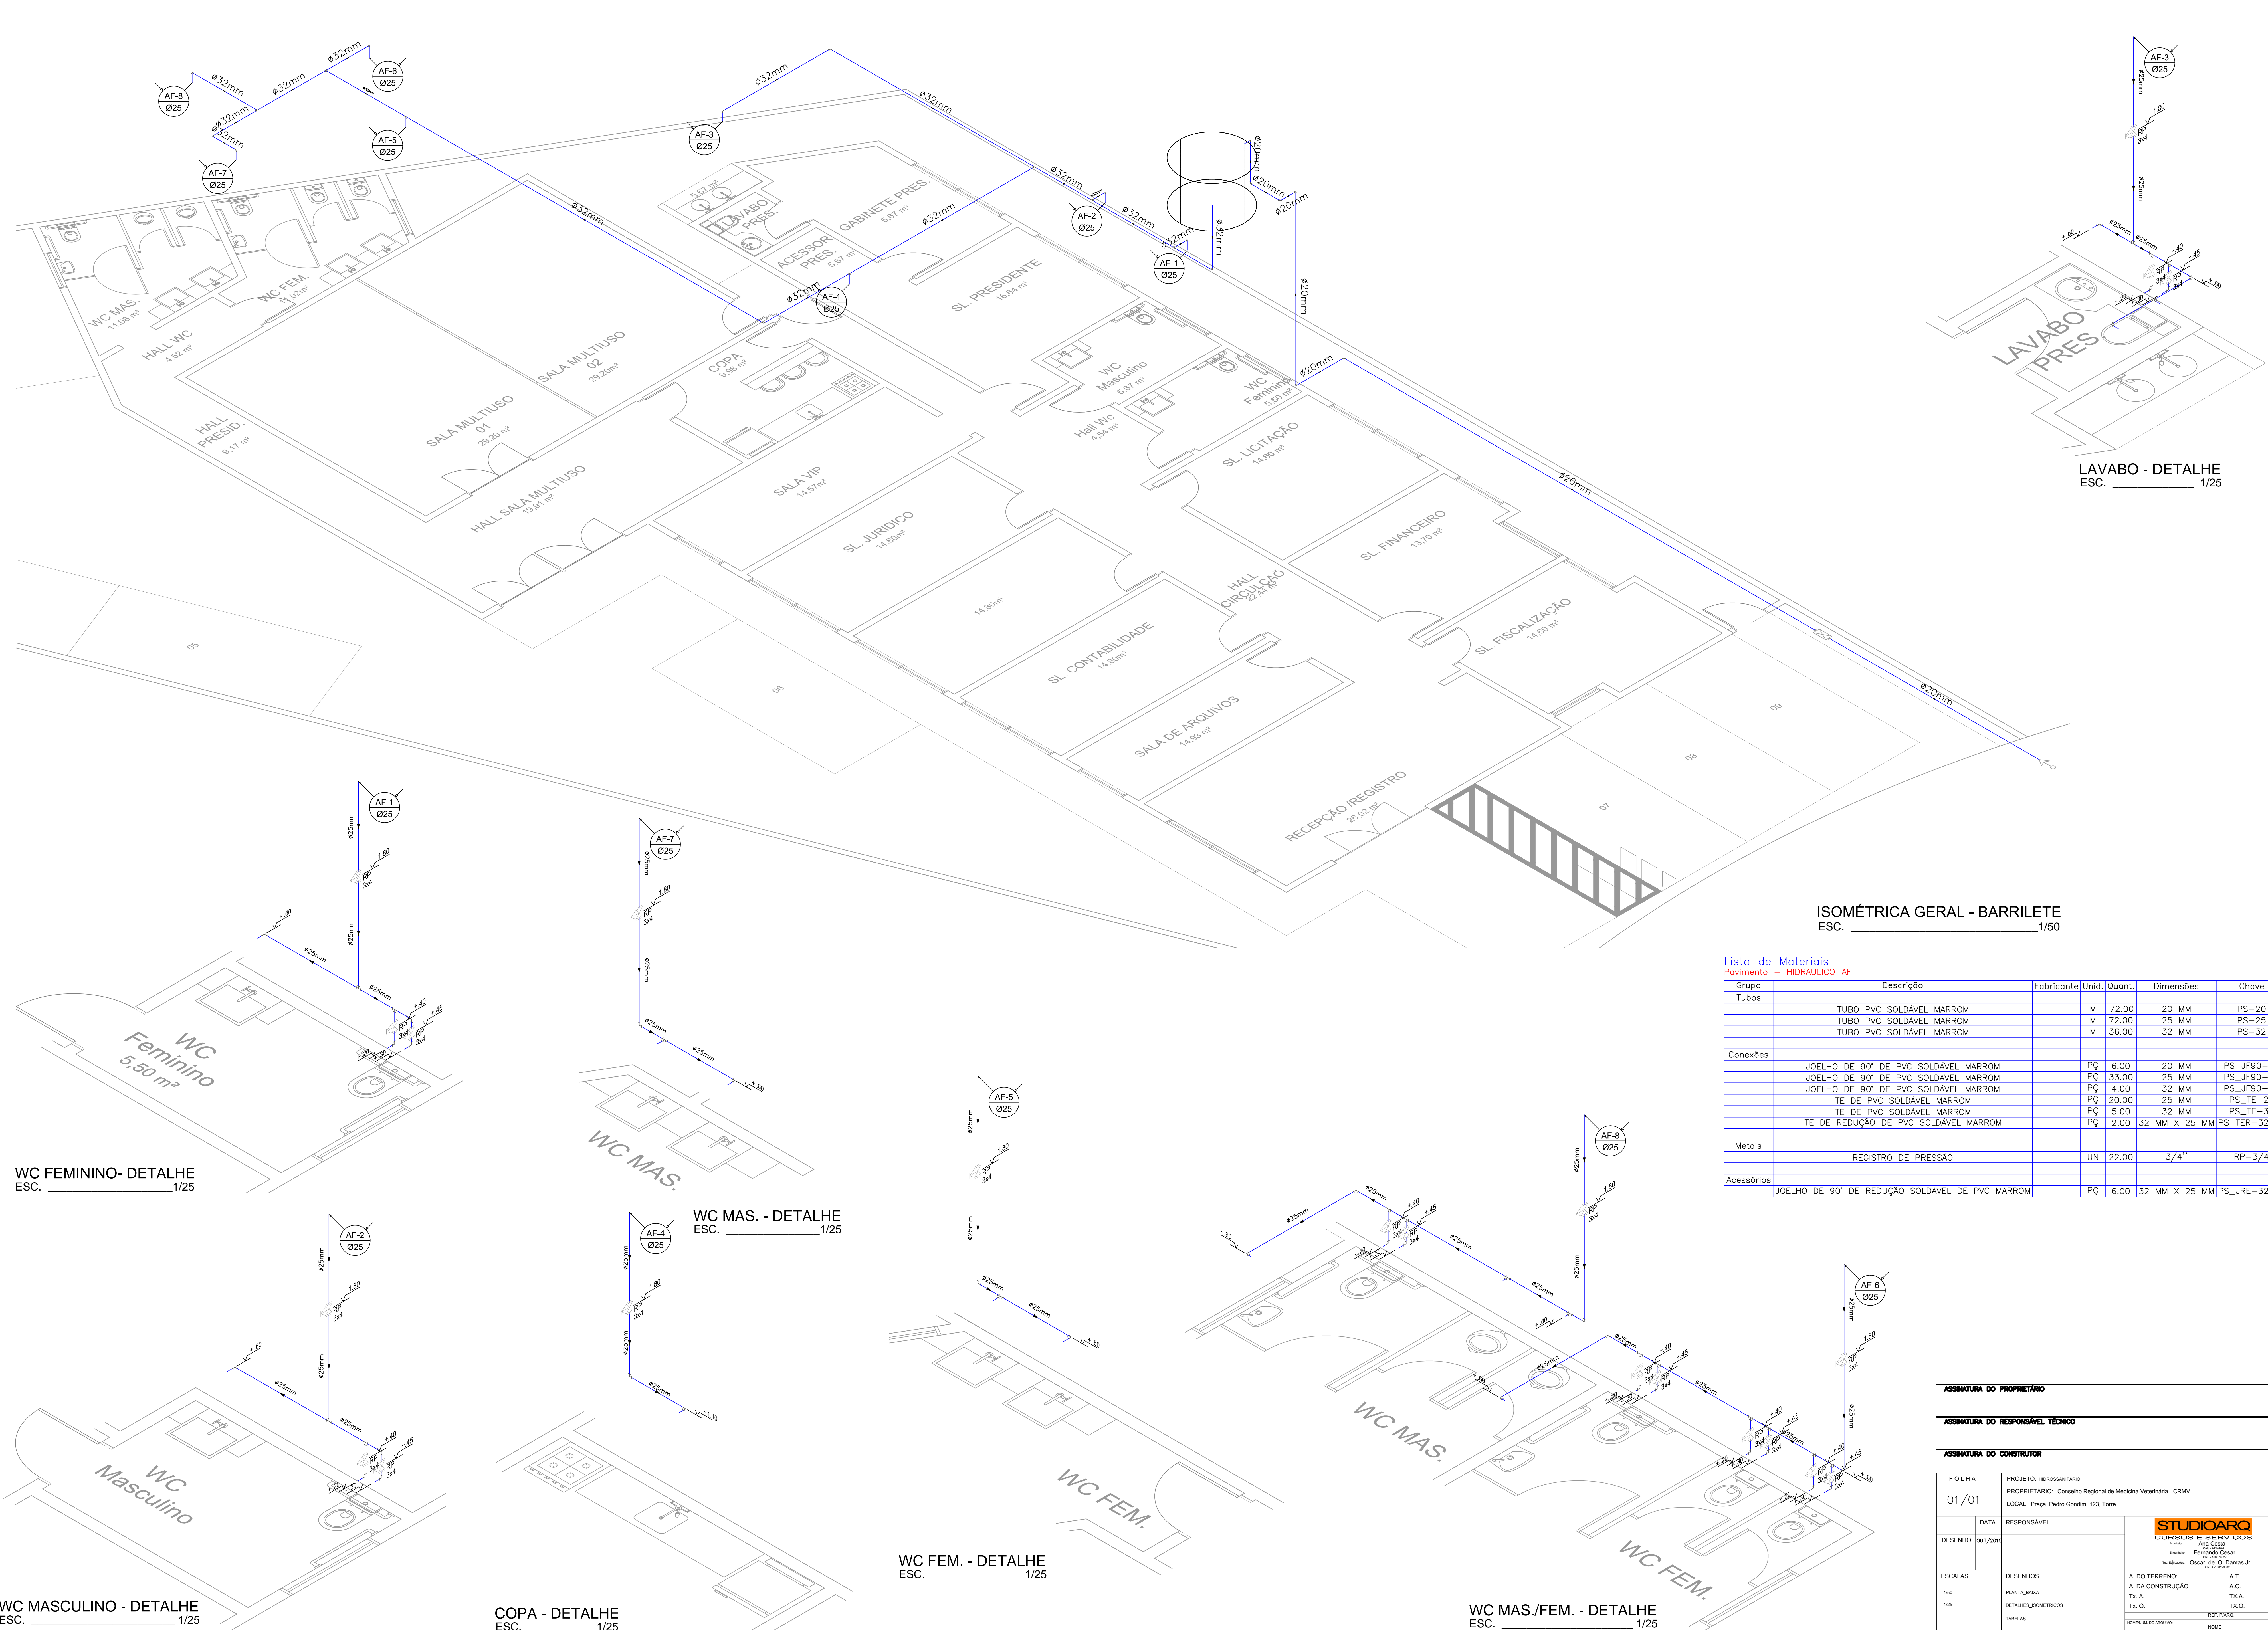

ISOMÉTRICA GERAL - BARRILETE
ESC. _____ 1/50

Lista de Materiais
Pavimento - HIDRAULICO_AF

Grupo Tubos	Descrição	Fabricante	Unid.	Quant.	Dimensões	Chave
	TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM	M	72,00	20 MM	PS-20	
	TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM	M	72,00	25 MM	PS-25	
	TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM	M	36,00	32 MM	PS-32	
Conexões						
	JOELHO DE 90° DE PVC SOLDÁVEL MARROM	PÇ	6,00	20 MM	PS_If90-20	
	JOELHO DE 90° DE PVC SOLDÁVEL MARROM	PÇ	33,00	25 MM	PS_If90-25	
	JOELHO DE 90° DE PVC SOLDÁVEL MARROM	PÇ	4,00	32 MM	PS_If90-32	
	TE DE PVC SOLDÁVEL MARROM	PÇ	20,00	25 MM	PS_TE-25	
	TE DE PVC SOLDÁVEL MARROM	PÇ	5,00	32 MM	PS_TE-32	
	TE DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL MARROM	PÇ	2,00	32 MM X 25 MM	PS_TER-32X25	
Metais						
	REGISTRO DE PRESSÃO	UN	22,00	3/4"	RP-3/4	
Acessórios						
	JOELHO DE 90° DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM	PÇ	6,00	32 MM X 25 MM	PS_JRE-32X25	

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ASSINATURA DO CONSTRUTOR

FOLHA		PROJETO: HIGIENIZACAO	
01/01		PROPRIETARIO: Conselho Regional de Medicina Veterinária - CRMV/ Local: Praça Pedro Gordin, 123, Torne.	
DATA		RESPONSÁVEL	
DESENHO	01/2025		
ESCALAS			
150	DESENHOS	A. DO TERRENO	A.T.
100	PLANTA, SABA	A. DA CONSTRUÇÃO	A.C.
130	DETALHES, GEOMETRICOS	Tx. A	Tx.A.
		Tx. D	Tx.D.
TABELAS		REF. FOTOG.	
NOMENCL. DELEGADO		NOME	